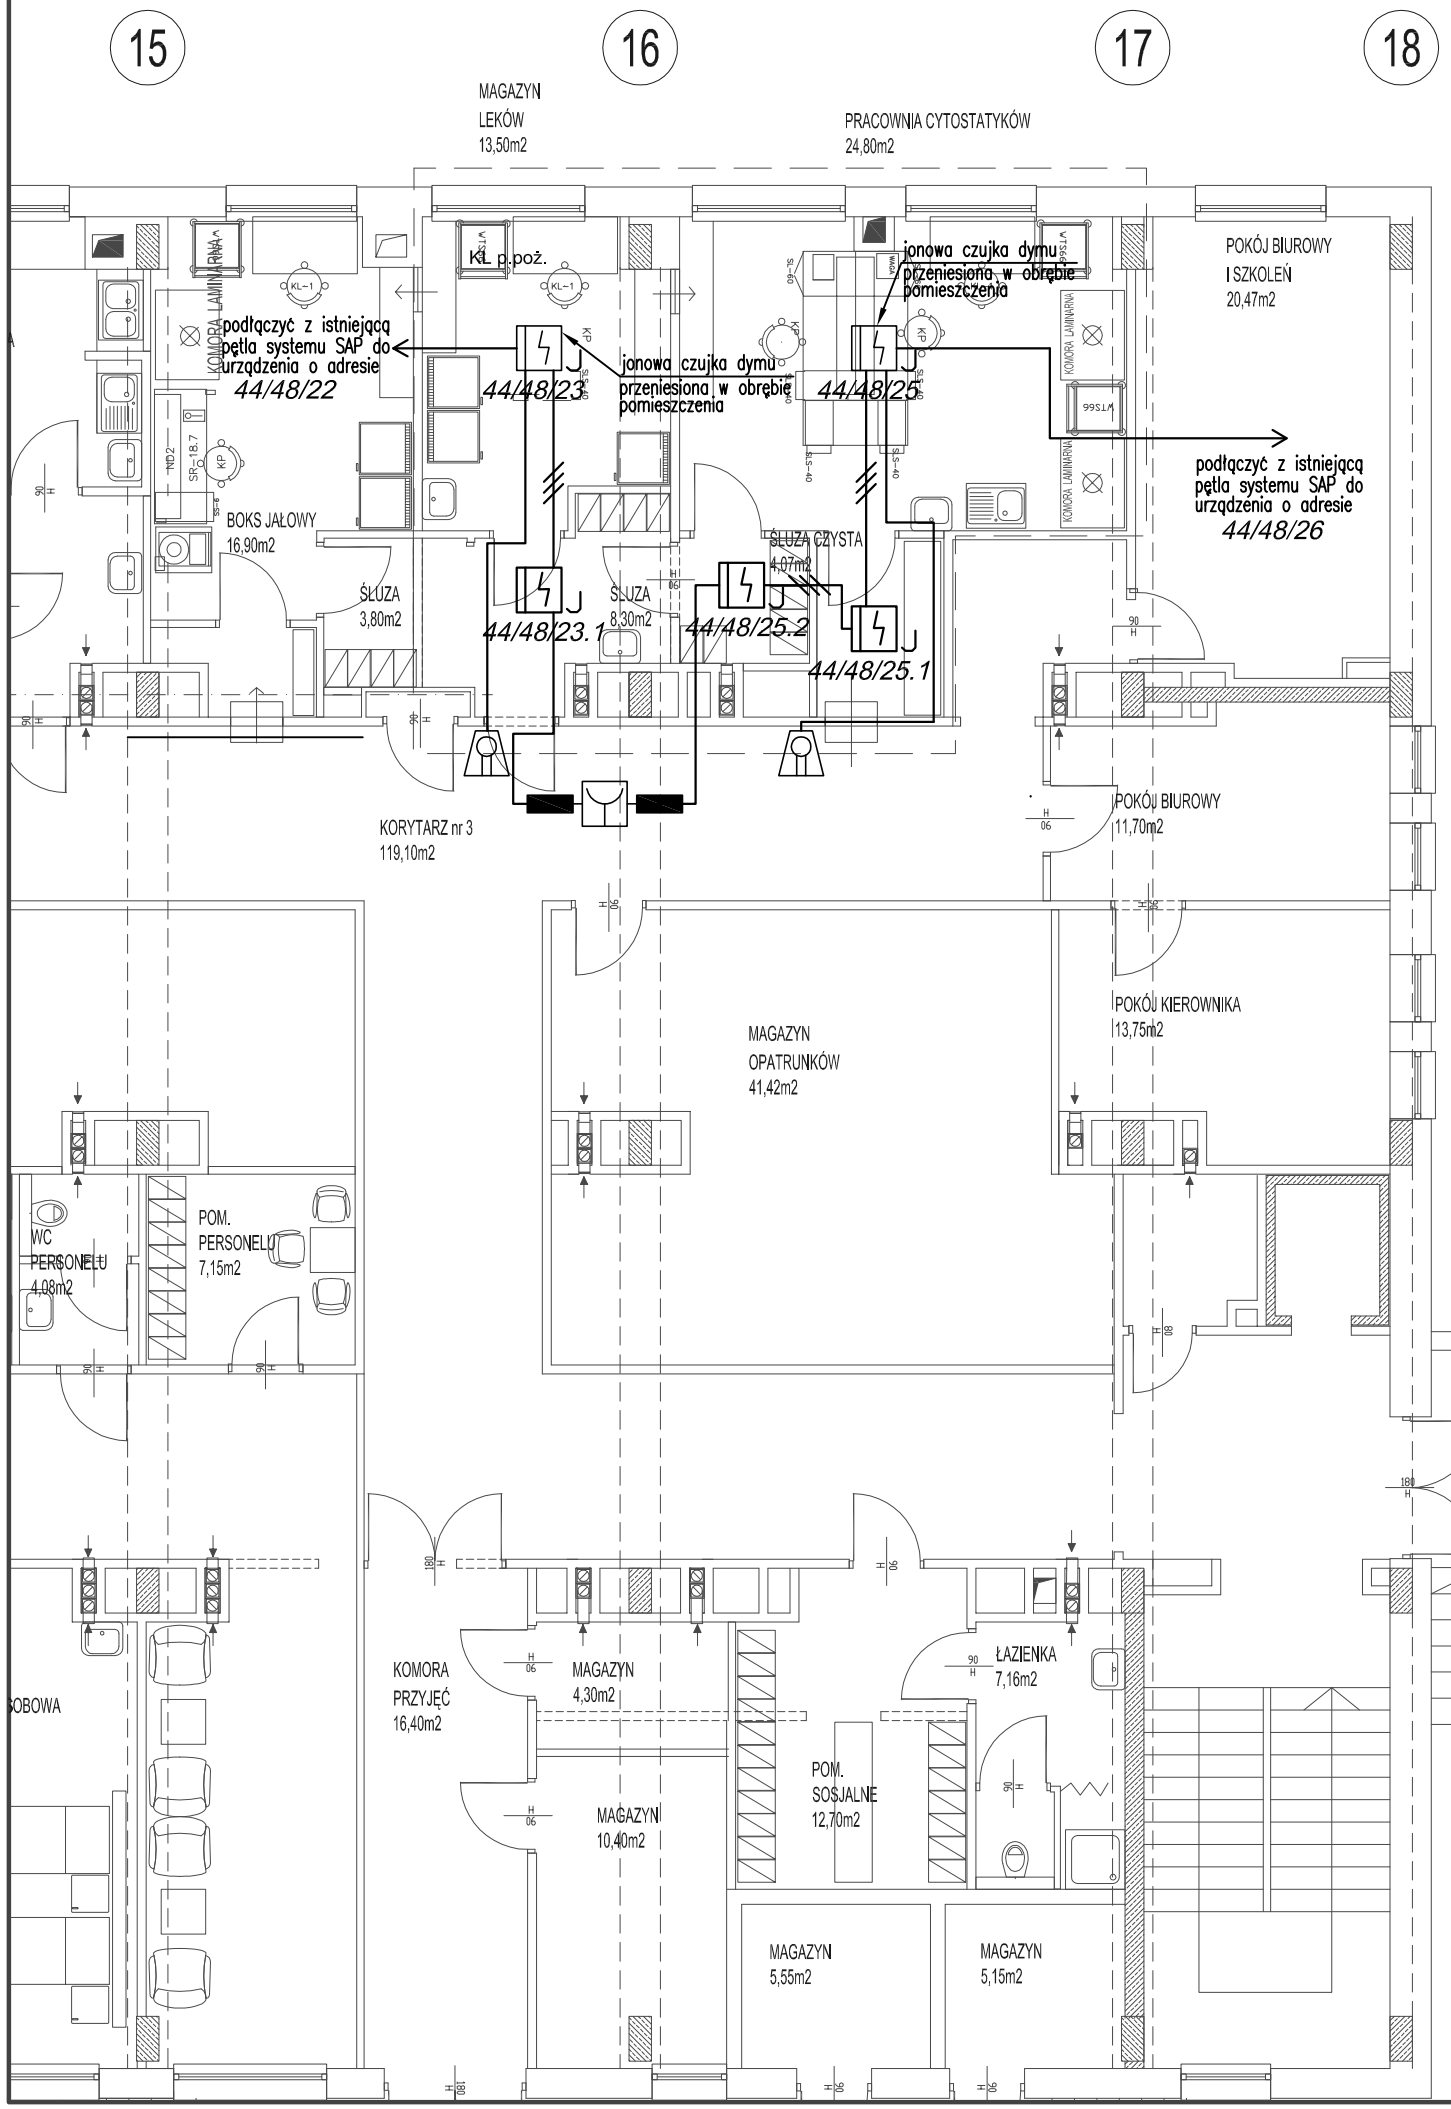

A

OZNACZENIA:

- Wskaźnik zadziałania – WZ–31–element istniejący
- Ręczny ostrzegacz pożarowy – ROP–3AD–element istniejący
- Jonowa czujka dymu – DIO–36– w gnieździe adresowalnym–na stropie właściwym
- Izolator zwarć – IZW–1 –w gnieździe–G–T2Z–element istniejący
- ZSP zasilacz buforowy klap p.poż. typu ZSP 135–D–5A–24–1, 230/24V; 5A, baterie 2x12V, 17Ah "MERAWEX".
- Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8

B

OZNACZENIA:

1. Nie należy układać przewodów instalacji SAP wzdłuż i pod świetlówkami. Czujniki instalować w odległości min. 40cm od świetlówek.
2. Min. odległość czujek od wylotów kratek wentylacji i klimatyzacji wynosi 0,5m.
3. Dokładną lokalizację poszczególnych elementów systemu SAP ustalić na etapie wykonawstwa.
4. Dla czujek mmontowanych w przestrzenie między stropem właściwym a sufitem z G–K należy przewidzieć drzwiczki rewizyjne z okleiną z płyty G–K.
5. Lokalizacja wszystkich elementów instalacji SAP podana jest jako przykładowa. Dokładną lokalizację należy ustalić na etapie wykonawstwa.
6. Linią pogrubioną określono obwody nowoprojektowane.

FORMART

FORMART s.c. PRACOWNIA ARCHITEKTURY
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 48, u.6, tel. 42-633 01 00, faks 42-632 96 04

temat	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH BUDYNEK-B-PARTER	
inwestor	POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STARACHOWICE UL.RADOMSKA 70	
projektanci	INŻ. JERZY JAGAS nr upr. 134/75	
asystenci	MGR INŻ. MARCIN PIONTKOWSKI	
sprawdził	MGR INŻ. WŁODZIMIERZ TADEUSIAK nr upr. 152/99/WŁ	
branża	ELEKTRYCZNA	data 05.2012
stadium	PROJEKT BUDOWLANY-ADAPTACJI	
obiekt	SZPITAL MIEJSKI STARACHOWICACH BUDYNEK-B	skala 1:100
nazwa rysunku	PLAN INSTALACJI SAP. RZUT PARTERU	nr rys. E04